

## Leistungserklärung

1309-CPR-0413

Version: 03

1. Türband Modell: KT-B 6R, KT-B 6R FIX , 2-teilig
2. Ident-Nr.: P604\_XXXX, P605\_XXXX, P615\_XXXX, K600B0062, K600B0063, K600B0064, P604\_XFXX, P605\_XFXX, P615\_XFXX, P625\_XFXX
3. Verwendungszweck: Türen
4. Hersteller: Dr. Hahn GmbH & Co. KG  
Postfach 30 01 09  
41181 Mönchengladbach
5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 1
6. Harmonisierte Norm: EN 1935:2002/AC:2003
7. Notifizierte Stelle: PIV, No. 1309, Prüfinstitut Schlösser und Beschläge, Velbert hat als notif. Prüflabor nach EN 1935:2002 die Erstprüfungen zu 8.1 bis 8.9 durchgeführt und die Klassifizierungsberichte erstellt
8. Wesentliche Merkmale:

| Wesentliches Merkmal            | Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|
| 8.1 Gebrauchsklasse             | 4        | EN 1935:2002/AC:2003               |
| 8.2 Prüfzyklen bei Dauerbetrieb | 200.000  | EN 1935:2002/AC:2003               |
| 8.3 Masse der Tür               | 160 kg   | EN 1935:2002/AC:2003               |
| 8.4 Feuerbeständigkeit          | 0        | EN 1634-1                          |
| 8.5 Sicherheit                  | 1        | EN 1935:2002/AC:2003               |
| 8.6 Korrosionsbeständigkeit     | 0/4/5    | EN 1670:2007                       |
| 8.7 Einbruchhemmung/Schutz      | 1        | EN 1935:2002/AC:2003               |
| 8.8 Bandklasse                  | 14       | EN 1935:2002/AC:2003               |
| 8.9.Gefährliche Substanzen      | -        | EN 1935:2002/AC:2003               |

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Falk Füllgraf  
Leiter Anwendungstechnik  
Mönchengladbach, 16.12.2021



PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert  
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert  
Institutsleitung: Andrea Horsthemke (B.Eng.)  
Tel 0049-(0)2051-9506 5  
Fax 0049-(0)2051-9506 69  
Mail: [info@piv-velbert.de](mailto:info@piv-velbert.de)



1309

## Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0413

(Version: 03)

In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

**KT-B 6R**  
**KT-B 6R FIX**

Artikelnummer: siehe Anlage zum Zertifikat der  
Leistungsbeständigkeit

Ausführung: 2-teiliges Aufschraubband

auf den Markt gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

**Dr. Hahn GmbH & Co. KG**  
Trompeterallee 162-170  
D-41189 Mönchengladbach

und produziert in der Produktionsstätte

**D-41189 Mönchengladbach**  
Trompeterallee 162-170

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der  
Leistungsbeständigkeit laut der Beschreibung in Anhang ZA der Norm

**EN 1935:2002/AC:2003**

im Rahmen des Systems 1 für die Leistung laut den Angaben in diesem Zertifikat angewendet werden,  
und dass

**die Leistung des Bauprodukts als beständig bleibend bewertet wird.**

### Produkt Klassifizierungsschlüssel


|                                                                                                                  |          |          |          |          |                 |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|-----------|
| <b>4</b>                                                                                                         | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0/4 (5*)</b> | <b>1</b> | <b>14</b> |
| -Eignung für die Verwendung an Türen in Rettungswegen<br>*siehe Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit |          |          |          |          |                 |          |           |

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **18. Juni 2019** ausgestellt und bleibt gültig, bis entweder die  
harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das System zur Bewertung und Überprüfung der  
Leistungsbeständigkeit oder die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich verändert werden, oder  
bis das Zertifikat von der benannten Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgenommen wird.

D-Velbert, 13. Dezember 2021

Dieses Zertifikat hat insgesamt 5 Seiten  
und ersetzt das Zertifikat Nr. 1309-CPR-0413,  
Version 02 vom 17.03.2021.



  
Gregor Röhling, Dipl.-Ing. (FH)  
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle



PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert  
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert  
Institutsleitung: Andrea Horsthemke (B.Eng.)  
Tel 0049-(0)2051-9506 5  
Fax 0049-(0)2051-9506 69  
Mail: [info@piv-velbert.de](mailto:info@piv-velbert.de)



1309

## Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0413

(Version: 03)

| Wesentliche Merkmale                                         | Abschnitte dieser Europäischen Norm | Mandatierte Stufen und/oder Klassen | Anmerkungen                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Selbstschließend</b><br>Anfangsmessungen des Reibmomentes | 5.1                                 |                                     | $\leq 4 \text{ Nm}$<br>(Klasse 14)                                                                                                                                              |
| Belastung-Verformung                                         | 5.2.1                               |                                     | Seitlich $< 2 \text{ mm}$<br>Vertikal $< 4 \text{ mm}$                                                                                                                          |
| Seitliche/Vertikale Verschiebung unter Belastung             |                                     |                                     | liegt innerhalb der gerasterten Fläche in Bild G.1                                                                                                                              |
| Seitliche/Vertikale Verschiebung nach dem Entlasten          |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                 |
| Überbelastung                                                | 5.2.2                               |                                     | bestanden                                                                                                                                                                       |
| Scherfestigkeit                                              | 5.3                                 |                                     | NPD                                                                                                                                                                             |
| Eignung für Brand- und/ oder Rauchschutztüren                | 5.6                                 |                                     | NPD                                                                                                                                                                             |
| <b>Dauerfunktionstüchtigkeit</b><br>Dauerbetriebsprüfung     | 5.4                                 | keine                               | Klasse 7 / 200.000 Zyklen                                                                                                                                                       |
| Seitlicher/Vertikaler Verschleiß                             |                                     |                                     | liegt innerhalb der gerasterten Fläche in Bild G.2                                                                                                                              |
| Max. zulässiges Reibmoment<br>- nach 20 Zyklen               |                                     |                                     | $\leq 4 \text{ Nm}$<br>(Klasse 14)                                                                                                                                              |
| - nach Ende der Prüfung                                      |                                     |                                     | $\leq 4 \text{ Nm}$<br>(Klasse 14)                                                                                                                                              |
| Korrosionsbeständigkeit                                      | 5.5                                 |                                     | Klasse 0 nach EN 1670:<br>unbeschichtet/ uneloxiert<br>Klasse 4 nach EN 1670,<br>Klasse 5 nach<br>EN 1670:2007/AC:2008:<br>für Oberfläche beschichtet<br>RAL 9016, Hahn-TITAN N |



PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert  
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert  
Institutsleitung: Andrea Horsthemke (B.Eng.)  
Tel 0049-(0)2051-9506 5  
Fax 0049-(0)2051-9506 69  
Mail: [info@piv-velbert.de](mailto:info@piv-velbert.de)



1309

## Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

**1309 - CPR - 0413**

(Version: 03)

| Wesentliche Merkmale   | Abschnitte<br>dieser<br>Europäischen<br>Norm | Mandatierte<br>Stufen<br>und/oder<br>Klassen | Anmerkungen                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefährliche Substanzen | ZA.1                                         |                                              | Der Hersteller erklärt, dass das Produkt keine gefährlichen Stoffe enthält oder freisetzt, die die in den europäischen Normen und in nationalen Vorschriften festgelegten Höchstwerte überschreiten. |



PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert  
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert  
Institutsleitung: Andrea Horsthemke (B.Eng.)  
Tel 0049-(0)2051-9506 5  
Fax 0049-(0)2051-9506 69  
Mail: [info@piv-velbert.de](mailto:info@piv-velbert.de)



1309

## Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit


1309 - CPR - 0413

(Version: 03)


### Produktmatrix

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Produktbezeichnung: | KT-B 6R |
|---------------------|---------|


| Artikel-Nr. | A<br>in mm | B<br>in mm | C<br>in mm | D<br>in mm | E<br>in mm | F<br>in mm | EN 1935<br>[Klasse] |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| P604_XXXX   | 78,5-82,5  | 27         | 13,5       | 27,7       | 20-23      | 12         | 14                  |
| P605_XXXX   | 72         | 27         | 13,5       | 20         | 20-23      | 12         | 14                  |
| P615_XXXX   | 68,5 – 76  | 27         | 13,5       | 14,5-20    | 20-25      | 12         | 14                  |
| P690_XXXX   | 92,5       | 27         | 13,5       | 29,5       | 22,5       | 12         | 14                  |
| K600B0062   | optional   |            |            |            |            |            |                     |
| K600B0063   | optional   |            |            |            |            |            |                     |
| K600B0064   | optional   |            |            |            |            |            |                     |

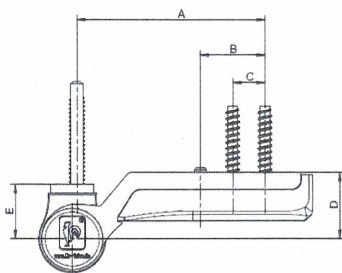


P604\_

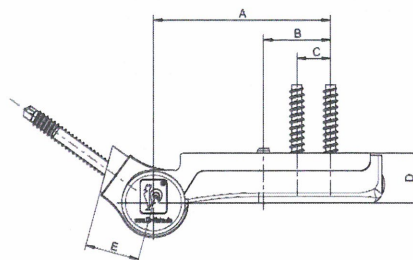

P604\_ / P605\_

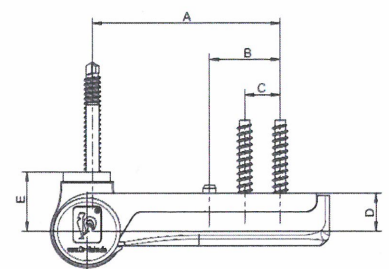

P615\_

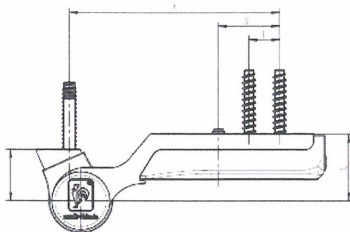

P690\_





PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert  
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert  
Institutsleitung: Andrea Horsthemke (B.Eng.)  
Tel 0049-(0)2051-9506 5  
Fax 0049-(0)2051-9506 69  
Mail: [info@piv-velbert.de](mailto:info@piv-velbert.de)



1309

## Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit


1309 - CPR - 0413

(Version: 03)


### Produktmatrix

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Produktbezeichnung: | KT-B 6R FIX |
|---------------------|-------------|


| Artikel-Nr. | A<br>in mm  | B<br>in mm | C<br>in mm | D<br>in mm | E<br>in mm | F<br>in mm | EN 1935<br>[Klasse] |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| P604_OFXX   | 78,5-82,5   | 40         | 13,5       | 22,7       | 20-23      | 12         | 14                  |
| P604_OFXX   | 87,5-92,5   | 40         | 13,5       | 29,5       | 20-25      | 12         | 14                  |
| P605_OFXX   | 71,5        | 40         | 13,5       | 20         | 20-23      | 12         | 14                  |
| P615_OFXX   | 69,5 – 73,5 | 40         | 13,5       | 20         | 20         | 12         | 14                  |
| P625_OFXX   | 84,5        | 40         | 13,5       | 29,5       | 13,5       | 12         | 14                  |
| K600B0062   | optional    |            |            |            |            |            |                     |
| K600B0063   | optional    |            |            |            |            |            |                     |
| K600B0064   | optional    |            |            |            |            |            |                     |

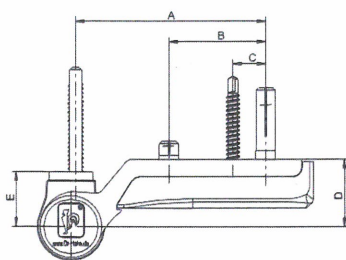


P604\_OFXX

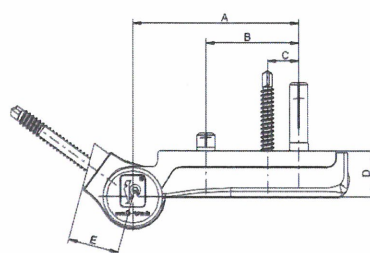

P604\_OFXX / P605\_OFXX

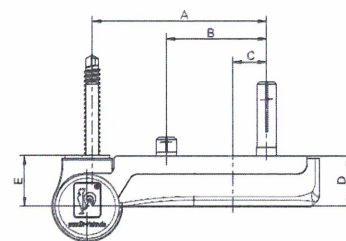

P615\_OFXX

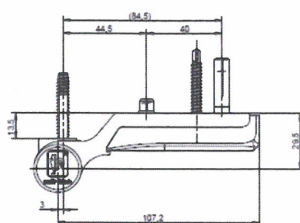

P625\_OFXX

## Unbedenklichkeitserklärung

REACH-Verordnung EG 1907/2006

Sehr geehrter Kunde,

am 01.06.2007 trat die Verordnung EG 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) in Kraft. Ziel ist es, alle in der Europäischen Union verwendeten Chemikalien zu registrieren und zu bewerten.

Die Dr. Hahn GmbH & Co. KG ist ein Türbandhersteller und somit Hersteller sogenannter „Erzeugnisse“. Wir stellen keine eigenen chemischen Stoffe her, sondern setzen diese ausschließlich als Hilfsstoffe in unserer Produktion ein. Als ein solcher „nachgeschalteter Anwender“ stehen wir nicht in der Pflicht selber vorzuregistrieren, sondern sind auf die Informationen und insbesondere auf die Registrierung der verwendeten chemischen Stoffe durch unsere Vorlieferanten angewiesen. Die Vorregistrierungsphase, die am 1. Dezember 2008 endete, ist zwischenzeitlich abgeschlossen und hat bisher zu keinen erkennbaren Einschränkungen in unserem Produkt- und Leistungsprogramms geführt.

Nach unserem aktuellen Kenntnisstand und den bisher vorliegenden Informationen unserer Vorlieferanten enthalten unsere an Sie bisher gelieferten Erzeugnisse keine Stoffe, welche in der Liste besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC; Stand 20.06.2013) gem. Anhang XIV der REACH-Verordnung aufgeführt sind.

Diese Produktinformationen stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Hahn GmbH & Co. KG



Ulli Cremers

QMB

Mönchengladbach, den 24.06.2013